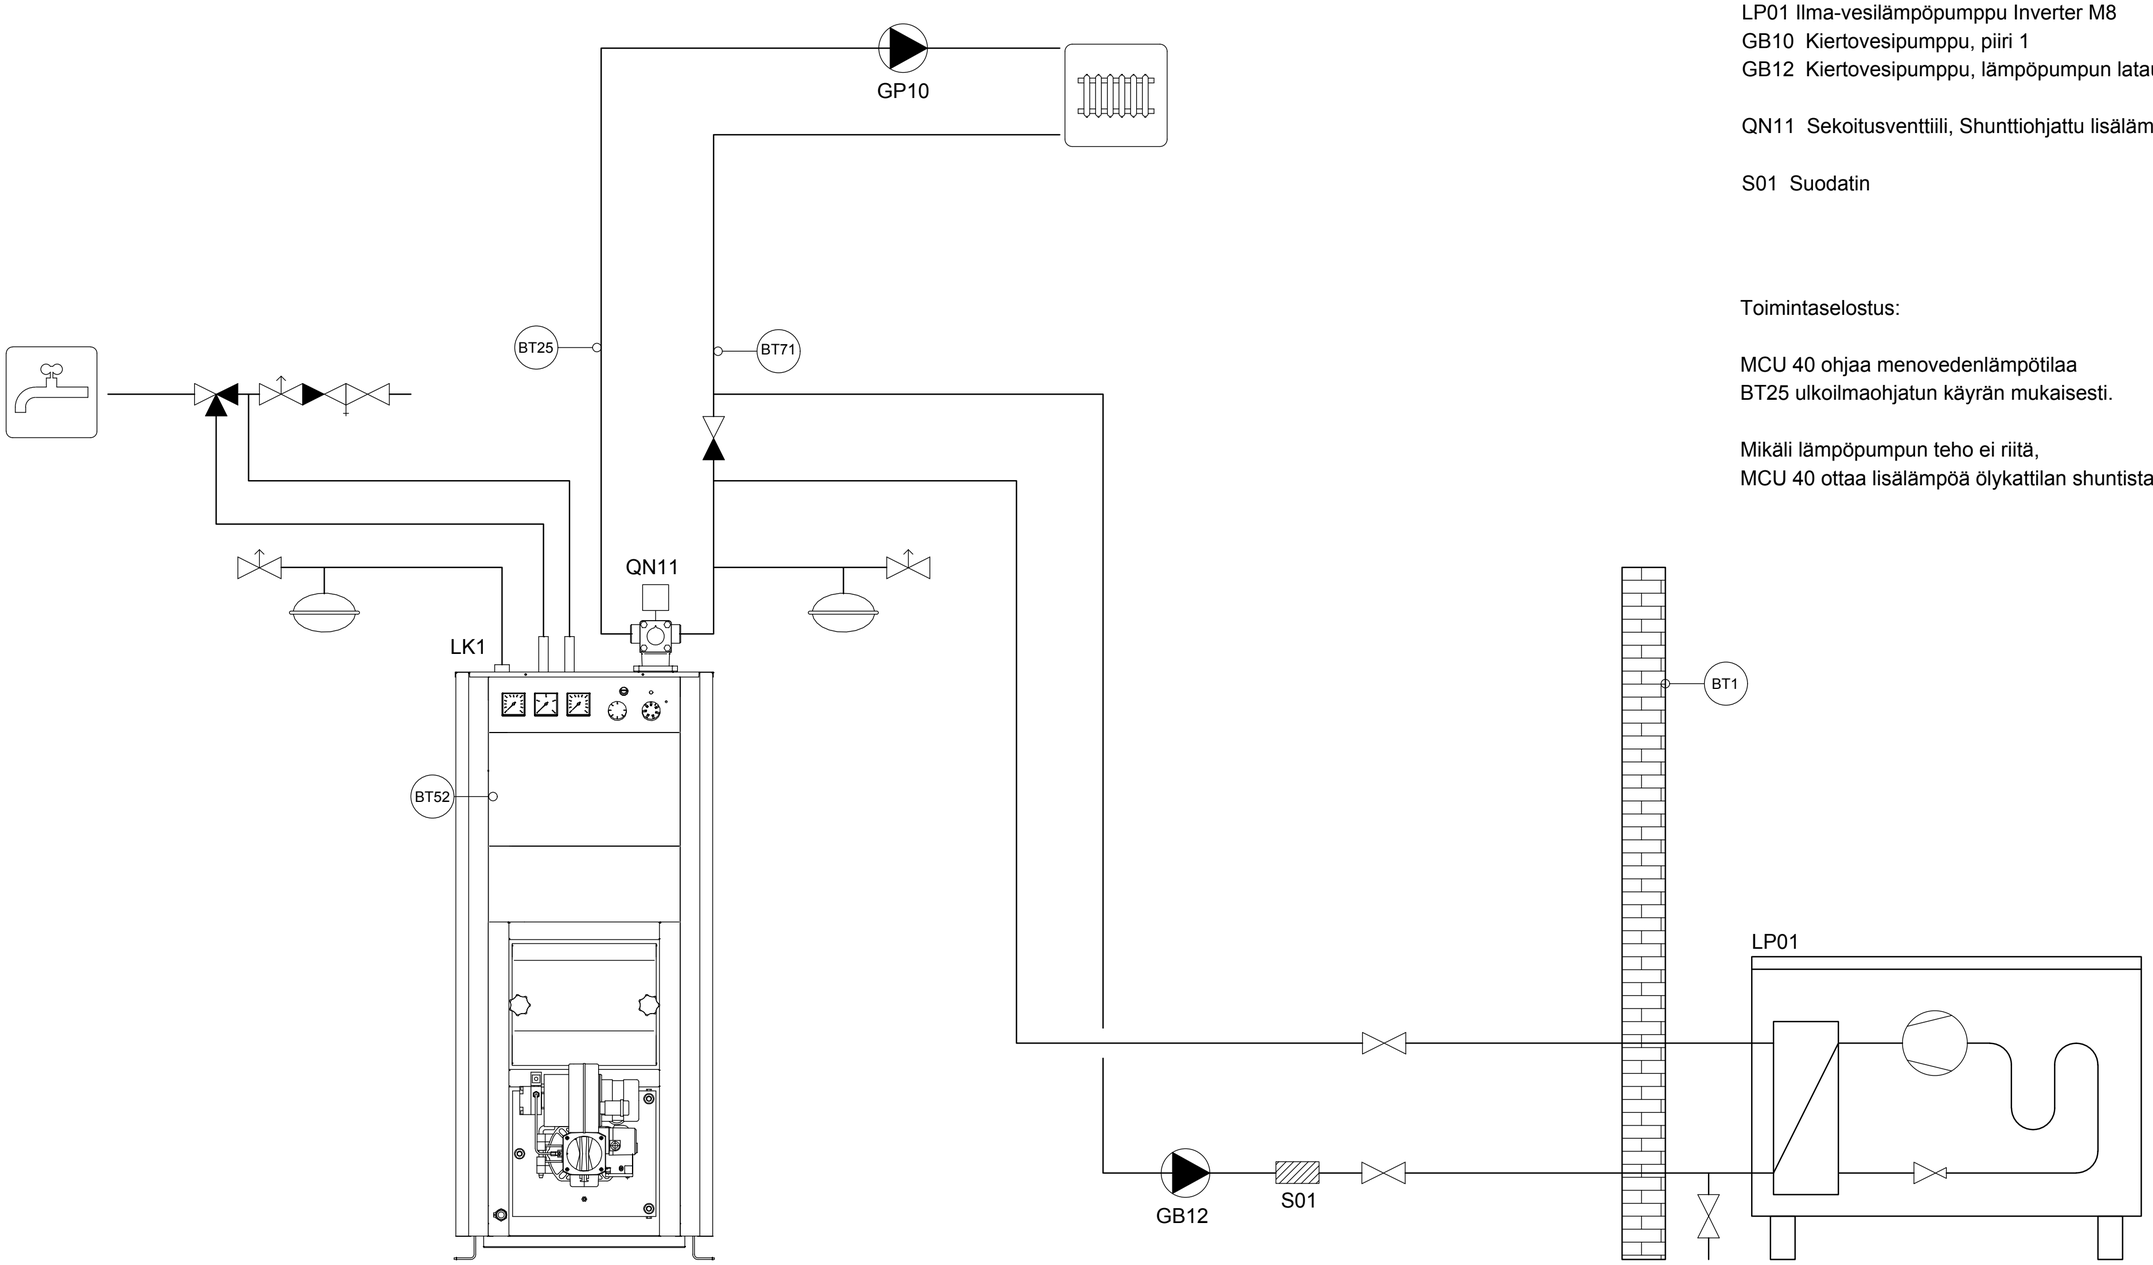

LK1 Öljykattila
LP01 Ilma-vesilämpöpumppu Inverter M8
GB10 Kiertovesipumppu, piiri 1
GB12 Kiertovesipumppu, lämpöpumpun lataus

QN11 Sekoitusventtiili, Shunttiohjattu lisälämpö

S01 Suodatin

Toimintaselostus:

MCU 40 ohjaa menovedenlämpötilaa
BT25 ulkoilmaohjatun käyrän mukaisesti.

Mikäli lämpöpumpun teho ei riitä,
MCU 40 ottaa lisälämpöä ölykattilan shuntista QN11.

Sähköpiirustus S000030

Merkki	Muutos	Pvm	Muutt.	Hyv

JÄSPI BASIC ÖLJY

Piirt.	2015-01-09 JFä
Tark.	
Hyv.	

KAUKORA OY
JÄSPI
Tuotekatu 11, 21200 Raisio, Finland
www.kaukora.fi

Ent.	Uusi
L000437	